



給水装置工事施工図


量水器φ13の場合

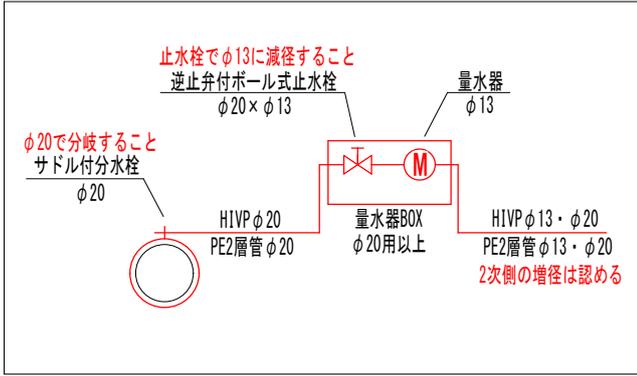


量水器φ20場合 (φ30の場合も同様)

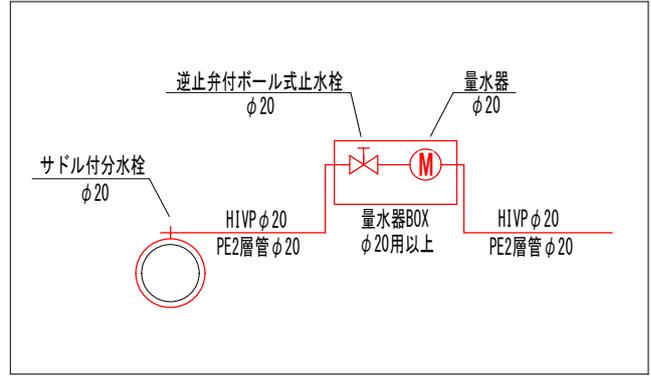

量水器φ30場合 (φ40の場合も同様)

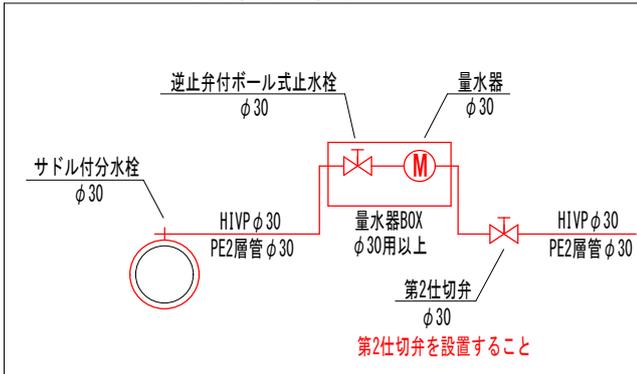


共有給水管設置の場合

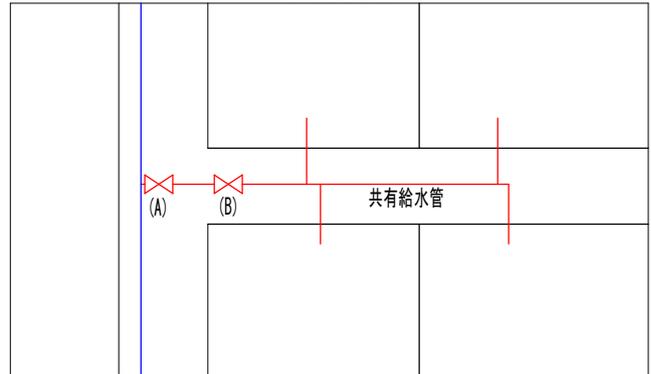

※φ50以上で分岐の場合は(A)の位置に角型キャップ式ソフトシール仕切弁を設置すること
φ50未満で分岐の場合は(B)の位置に仕切弁を設置すること


【新富町水道事業】

量水器φ50場合 (φ50以上も同様)

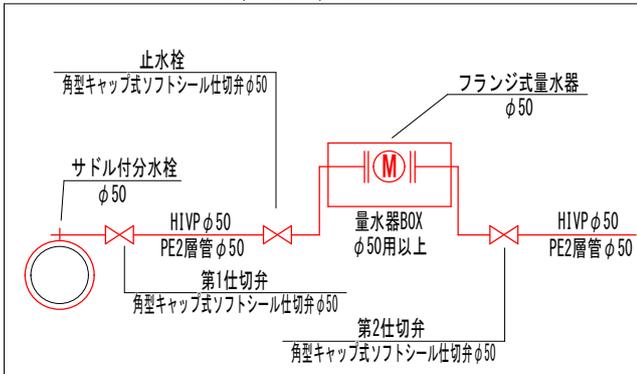

※新富町水道事業給水区域は第1仕切弁と第2仕切弁を設置すること
ただし、水道管理者が必要と認めた場合は逆止弁を設置すること


φ50以上の場合

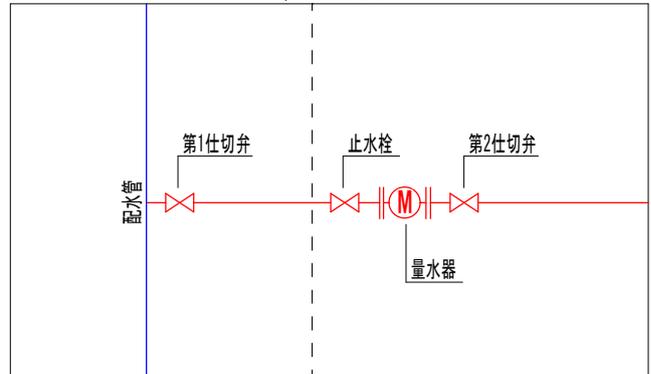

官民境界


【一ツ瀬水道事業】

量水器φ50場合 (φ50以上の場合も同様)

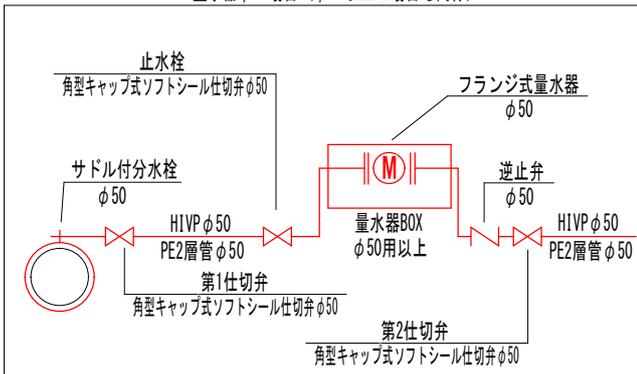

※一ツ瀬水道事業給水区域は第1仕切弁と逆止弁と第2仕切弁を設置すること

φ50以上の場合

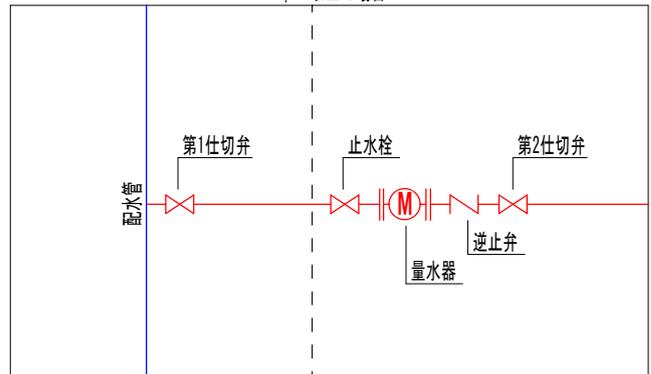

官民境界